


# SIMP led

Deckenanbau, Pendelabhängung, Seilabhängung, Wandausleger  
Erkennungsweite: 20 m

# WILLING

Messprotokoll Leuchtdichte

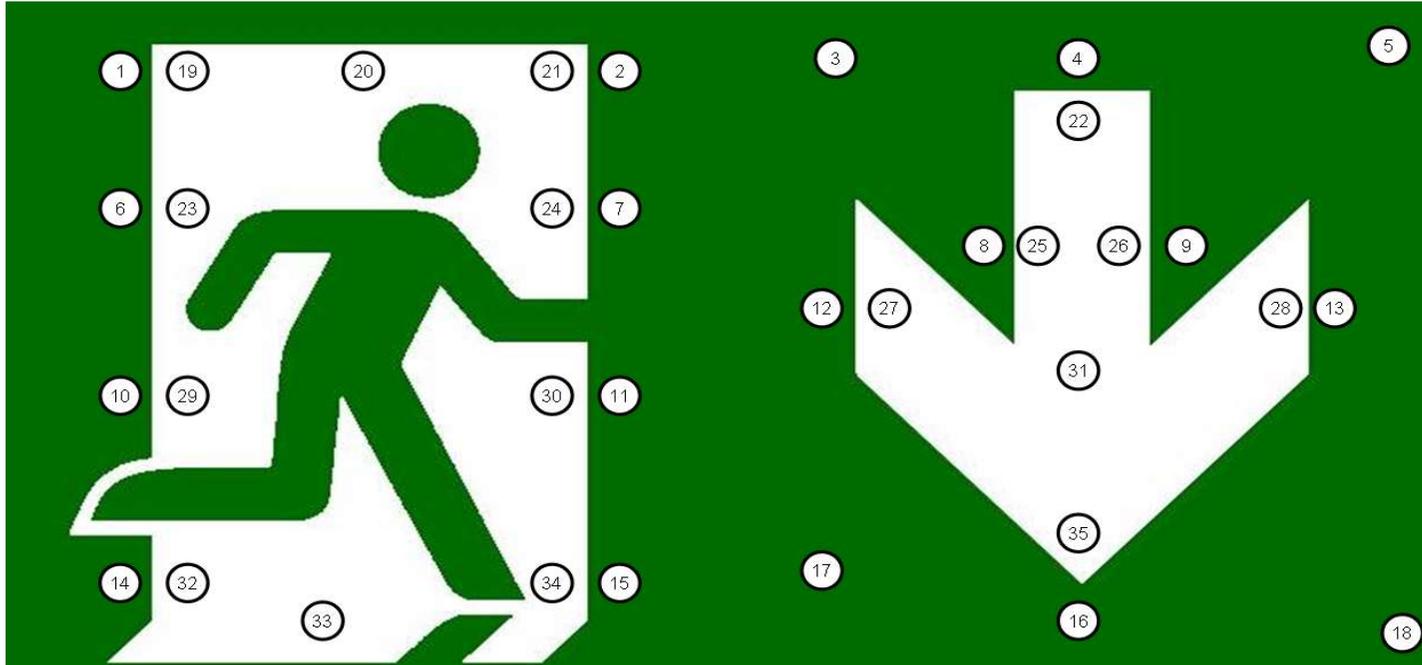

Flächenverhältnis G / W 2,57

Leuchtdichte grün $L_g$	63,2	[cd/m <sup>2</sup> ]
Leuchtdichte weiss $L_w$	691,1	[cd/m <sup>2</sup> ]
mittlere Leuchtdichte $L$	239,1	[cd/m <sup>2</sup> ]
maximaler Kontrast $K_{max}$	13,72	
minimaler Kontrast $K_{min}$	6,01	
Gleichmässigkeit grün $G_g$	0,32	
Gleichmässigkeit weiss $G_w$	0,31	

$L_g$ min	31	[cd/m <sup>2</sup> ]
$L_g$ max	98	[cd/m <sup>2</sup> ]

$L_w$ min	347	[cd/m <sup>2</sup> ]
$L_w$ max	1116	[cd/m <sup>2</sup> ]

grün	Leuchtdichte [cd/m <sup>2</sup> ]
Messpunkt 1	43
Messpunkt 2	49
Messpunkt 3	47
Messpunkt 4	79
Messpunkt 5	31
Messpunkt 6	73
Messpunkt 7	50
Messpunkt 8	90
Messpunkt 9	87
Messpunkt 10	91
Messpunkt 11	53
Messpunkt 12	67
Messpunkt 13	98
Messpunkt 14	56
Messpunkt 15	72
Messpunkt 16	78
Messpunkt 17	34
Messpunkt 18	40

Kontrast	
Punkt 1 - 19	13,72
Punkt 2 - 21	7,08
Punkt 4 - 22	6,01
Punkt 6 - 23	11,86
Punkt 7 - 24	11,70
Punkt 8 - 25	8,62
Punkt 9 - 26	9,62
Punkt 10 - 29	11,85
Punkt 11 - 30	10,49
Punkt 12 - 27	8,60
Punkt 13 - 28	11,39
Punkt 14 - 32	12,07
Punkt 15 - 34	7,42
Punkt 16 - 35	9,49

weiss	Leuchtdichte [cd/m <sup>2</sup> ]
Messpunkt 19	590
Messpunkt 20	473
Messpunkt 21	347
Messpunkt 22	475
Messpunkt 23	866
Messpunkt 24	585
Messpunkt 25	776
Messpunkt 26	837
Messpunkt 27	576
Messpunkt 28	1116
Messpunkt 29	1078
Messpunkt 30	556
Messpunkt 31	865
Messpunkt 32	676
Messpunkt 33	659
Messpunkt 34	534
Messpunkt 35	740

EN 1838 erfüllt  
EN 1838 und DIN 4844 erfüllt  
EN 1838 erfüllt, DIN 4844 nicht  
Normvorgaben nicht erfüllt  
keine Normvorgaben

